




DIE SPITÄLER DER SCHWEIZ
LES HÔPITAUX DE SUISSE
GLI OSPEDALI SVIZZERI



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

ITAR_K[®] Prozess und Datenfluss

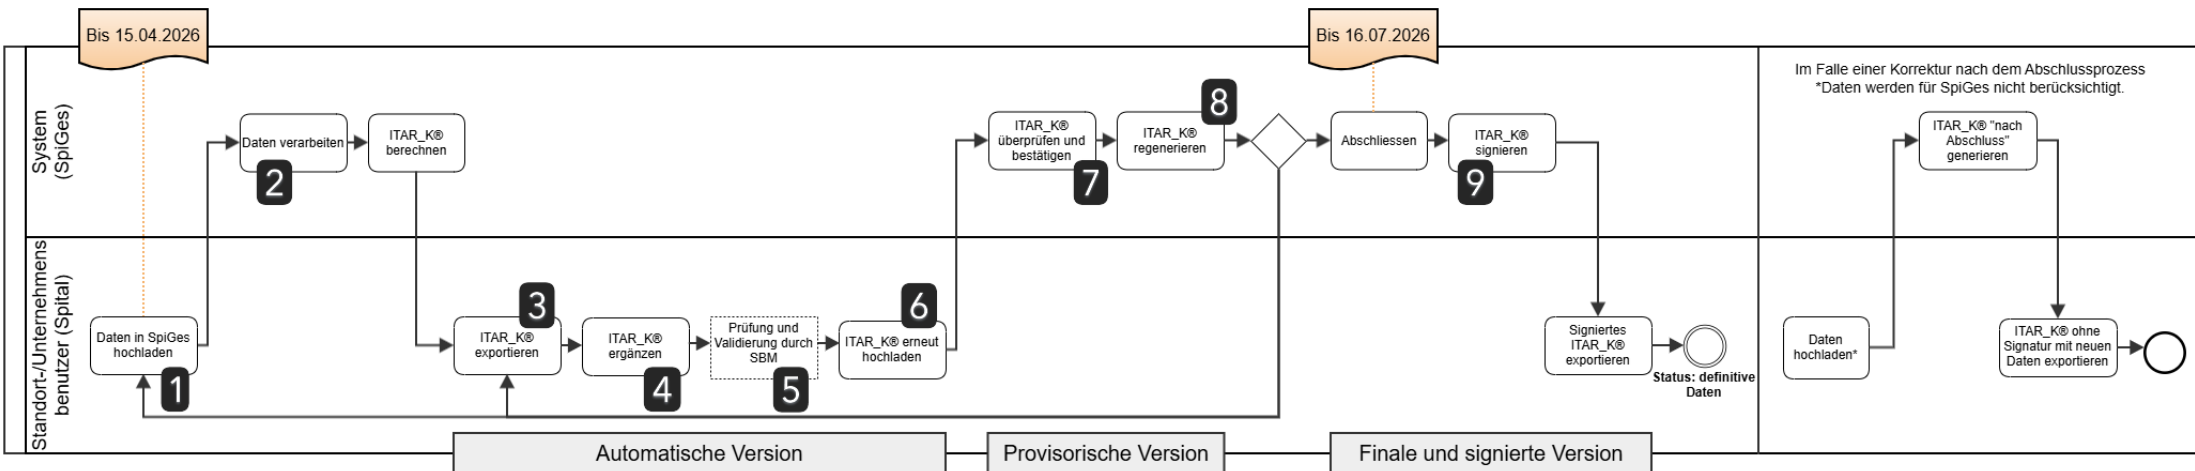

Erläuterungen

1. Die Daten werden in SpiGes erfasst.
2. Die Daten werden von SpiGes verarbeitet.
3. Die Spitäler können eine erste Version von ITAR_K[®] exportieren. Diese **automatische Version** enthält die von SpiGes erfassten Daten, die so aufbereitet wurden, dass sie möglichst viele der von ITAR_K[®] geforderten Elemente erfüllen.
Hinweis: Der ITAR_K[®]-Export erfolgt auf Unternehmensebene, daher ist für die Beantragung des Exports ein Unternehmenszugang erforderlich. Wenn das Unternehmen mehrere Spitäler (BURGESV) hat, werden mehrere ITAR_K[®] erstellt (einer pro BURGESV).
4. Die Spitäler können die automatische Version ergänzen (lila Teil), um die fehlenden Daten (die nicht von SpiGes erfasst wurden) zu erhalten.
5. H+ und SpitalBenchmark (SBM) empfehlen, die ausgefüllte automatische Version an SBM zu übermitteln, damit die Daten überprüft und validiert werden können.
6. Anschliessend müssen die Spitäler die ergänzte automatische Version in SpiGes hochladen.
7. Die Daten werden von SpiGes verarbeitet: Die von den Spitälern ergänzten Daten werden in diesem Schritt übernommen. Die Daten werden überprüft und als Teil der Erhebung validiert.
8. Die Spitäler können eine zweite Version von ITAR_K[®] exportieren. Diese **provisorische Version** enthält alle Daten (SpiGes Daten und manuell erfassten Daten).
9. Wenn die provisorische Version für das Spital korrekt ist und die Datenerfassung in SpiGes abgeschlossen wurde, kann das Spital den Export der endgültigen Version von ITAR_K[®] starten. Diese **finale Version** wird **signiert**, um ihre Authentizität zu gewährleisten.
Hinweis: Wenn die provisorische Version nicht korrekt ist, kann das Spital den Vorgang wiederholen, indem es entweder korrigierte Daten erneut in SpiGes hochlädt oder die Daten in der automatischen Version ändert.

Nach der finalen und signierten Version kann ITAR_K[®] nicht mehr geändert werden, da die SpiGes-Daten endgültig sind. Wenn nachträglich eine Korrektur vorgenommen werden muss, kann das Spital den TEST-Erhebung verwenden, um den gesamten Prozess erneut durchzuführen und eine neue Version von ITAR_K[®] zu erhalten, die jedoch nicht signiert wird.